



160002280735



建材质监认字(03)号

No.171717

# 检 验 报 告

产品名称: 石膏装饰条

委托单位: 云南杰普顺新型科技材料有限公司

生产单位: 云南杰普顺新型科技材料有限公司

检验类别: 委托检验

国家建筑材料工业  
装饰装修建筑材料质量监督检验测试中心

二〇一七年十二月六日

国家建筑材料工业  
装饰装修建筑材料质量监督检验测试中心

# 检 验 报 告

No. 171717

共 2 页 第 1 页

产品名称	石膏装饰条	型号规格	N-2500×105
		产品标记	WL-B2057A
委托单位	云南杰普顺新型科技材料有限公司	商 标	
生产单位	云南杰普顺新型科技材料有限公司	检验类别	委托检验
样品数量	5 根	收样日期	2017. 11. 28
样品状态	完好	送样者	郑卓展
检验依据	JC/T 2078-2011 (2017) GB 6566-2010	检验项目	全项
			放射性照射指数
检验结论	<p>按照标准 JC/T 2078-2011 (2017) 《石膏装饰条》和 GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》对该产品进行委托检验, 检验结论为产品质量符合标准中无纸面石膏装饰条的要求; 放射性照射指数符合 GB 6566-2010 标准中 A 类装饰装修材料的要求, 其产销与使用范围不受限制。</p> <p>签发日期: 2017 年 12 月 6 日</p>		
备注	<p>本检验报告有效期为壹年。</p>		


批准:



审核:



编制:

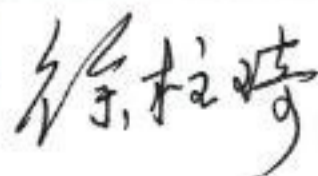

业装饰装  
质量监督  
检验测试中  
心检验检测

国家建筑材料工业  
装饰装修建筑材料质量监督检验测试中心

# 检 验 报 告

№. 171717

共 2 页 第 2 页

序号	检 验 项 目	单 位	检 验 结 果	标 准 指 标
1	外 观 质 量	—	无影响使用的缺陷	无影响使用的缺陷
2	长 度 偏 差	mm	0	0~+20
3	宽 度 偏 差	mm	-0.6	±1.5
4	最 小 厚 度	mm	8.0	≥6.0
5	边 缘 直 线 度	mm/m	0.3	≤1.2
6	含 水 率	平均值	0.1	≤2.5
		最大值	0.1	≤3.0
7	抗 弯 性 能	—	不断裂	不断裂
8	白 度	—	89	≥76
9	内照射指数 $I_{Ra}$	—	0.1	≤1.0 (A类)
10	外照射指数 $I_{\gamma}$	—	0.2	≤1.3 (A类)
	以下空白			
说 明	此处空白			


批准:



审核:



编制:

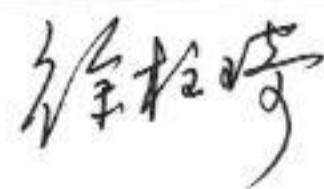


## 注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”或检验检测单位公章无效。
2. 未经检验检测单位书面批准，不得部分复制本检验检测报告。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验检测单位提出。
6. 委托送检的，检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况；抽样检验对该批样负责。

地 址：浙江省杭州市余杭区良渚街道通运街 439 号

邮政编码：311113

电 话：(0571) 85067586

传 真：(0571) 85067586